

1	建初概要
---	------

② 工事項目（本工事は下記工事を行うものとする）

-

4 電気設備概要

-

2. 照明コンセプト設備

-

a. 局線引込	
---------	--

- 4 22 21 20 19

a. インターナ	

- [illegible]

5. 防 災 設 計

-

6. 中央監視設備	
-----------	--

- _____

⑤ 予備品（下記は予備品として納入する）


⑥ その他

4. 電話開路假話

凡 例 表

[illegible]

Year	1980 Projection (%)	1990 Projection (%)
1980	10.5	11.0
1985	11.0	11.5
1990	11.5	12.0
1995	12.0	12.5
2000	12.5	13.0
2005	13.0	13.5
2010	13.5	14.0
2015	14.0	14.5
2020	14.5	15.0

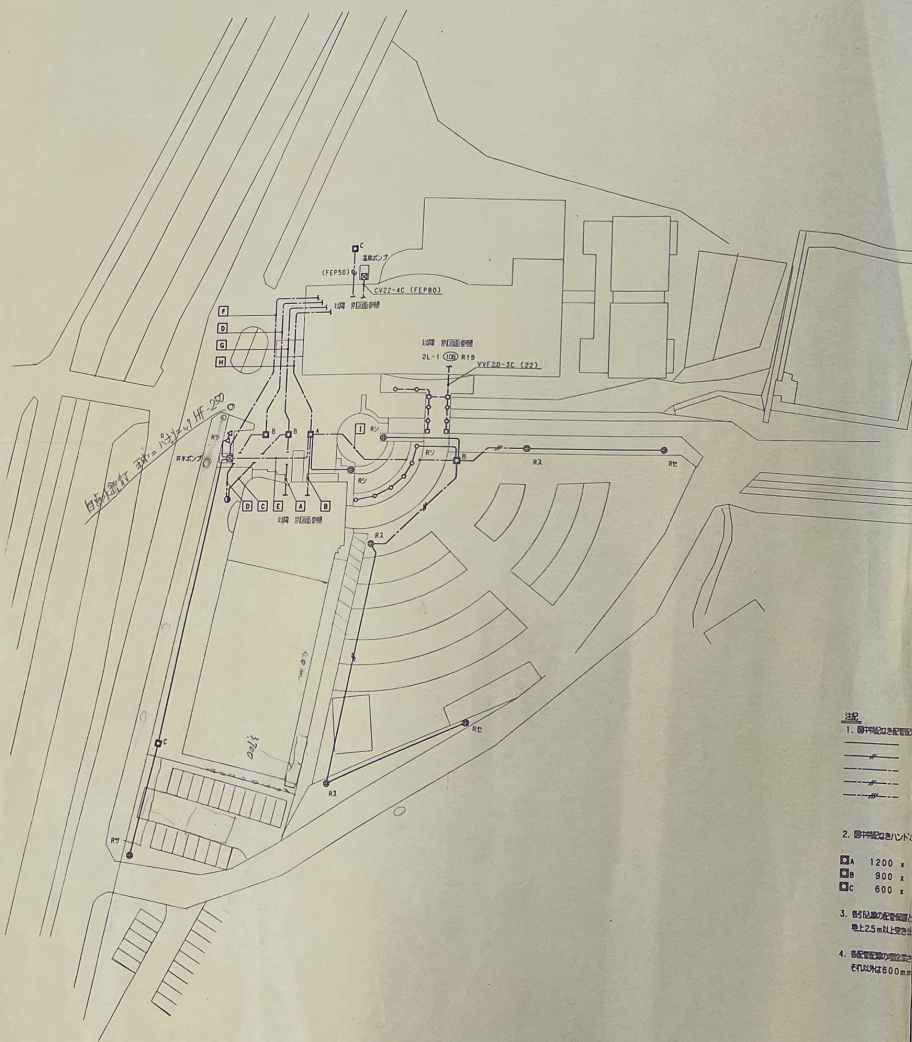

1. 設備室の配置は、図面に示す通りとする。
2. 設備室の配置は、図面に示す通りとする。
3. 設備室の配置は、図面に示す通りとする。
4. 設備室の配置は、図面に示す通りとする。

正倉庫入口	04-150 X 2
ブリッジ	06-18 X 6
	012 X 4
給電室	05-H250 X 5
照明室	05-H250 X 2
	06-18 X 6
プール給電室	05-H250 X 1

Rサ	プール 1L-1 (10)
Rシ	プール 1L-1 (10)
R2	プール 1L-1 (11)
Rセ	プール 1L-1 (11)
Rリ	プール 1L-1 (12)
Rツ	プール 1L-1 (12)

A 部分	6KV CVT 3P	(FEP100)
(プル変圧器)	(主)	(FEP100)
(アース)	1V 14	(FEP 50)
B 部分	KPEVS 12S-1P X2	
(ITV)	S-5C-FB	
(TV)	AE 0.9-7P	
(電線)	S-7C-FB	
(CCP)	CCP 0.5-20P	(FEP 80)
(火警)	HP 0.3-5P	
(有線放送)	HP 0.3-10P	
(リモコン)	SC-2V	
(CPEVS)	CPEVS 12-1P	
(主)		(FEP 80)
(附) R2-セ	CV 55-4C	(FEP 80)
(附) R2-リ	CV 55-3C X2	(FEP 80)
(附) R2-ツ	CV 55-3C X2	(FEP 80)
C 部分	6KV CVT 6P	(FEP 80)
(電力用)	(主)	(FEP 80)
(PGAR部-アース)	CV 55-3C	(FEP 50)
	CVV Z-4C	(FEP 50)
	1V 14	
D 部分		(FEP 50)
(電力用)		(FEP 50)
(主)		(FEP 50)
(TV用)	S-7C-FB	(FEP 30)
(有線放送)	SC-2V	

E 部分	CV 55-3C X2	(FEP 50)
(附) R2-ツ		
F 部分	CVT 14	(FEP 65)
(IP用)	CVV Z-4C	
G 部分	6KV CVT 6P	(FEP 80)
(電力用)	6KV CVT 3P	(FEP 80)
(主)		
(PGAR部-アース)	CV 55-3C	(FEP 50)
	CVV Z-4C	
H 部分	KPEVS 12S-1P X2	
(ITV)	S-5C-FB	
(TV)	AE 0.9-7P	
(電線)	S-7C-FB	
(CCP)	CCP 0.5-20P	(FEP 80)
(火警)	HP 0.3-5P	
(有線放送)	HP 0.3-10P	
(リモコン)	SC-2V	
(CPEVS)	CPEVS 12-1P	
(主)		(FEP 80)
(附) R2-セ	CV 55-4C	(FEP 80)
(附) R2-リ	CV 55-3C X2	(FEP 80)
(主)		(FEP 80)
(主)		(FEP 80)
(主)		(FEP 30)
(主)		(FEP 30)

担当部

図面番号

(仮称)「万代地区の里」整備工事

003




外構図

縮尺 1/500




設計者 一級建築士登録 第84104号 鈴木真一

H 7年10月 日


三菱地所株式会社一級建築士事務所

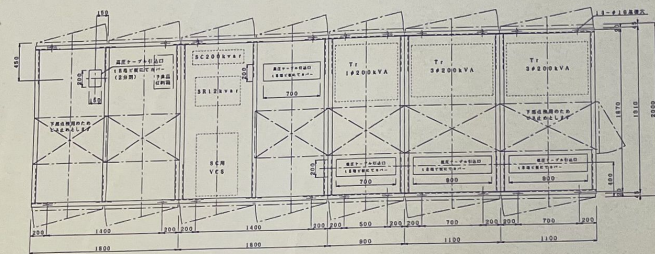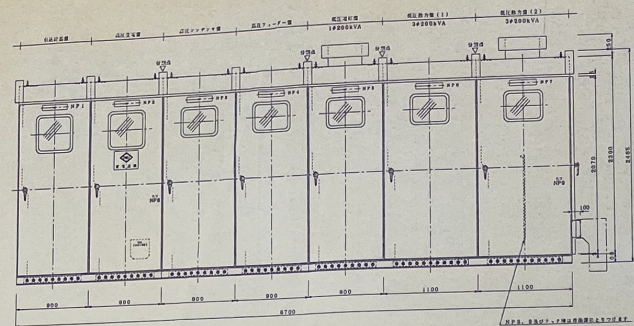

屋外キュービクル

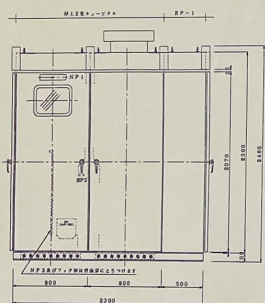


屋上設置キュービクル

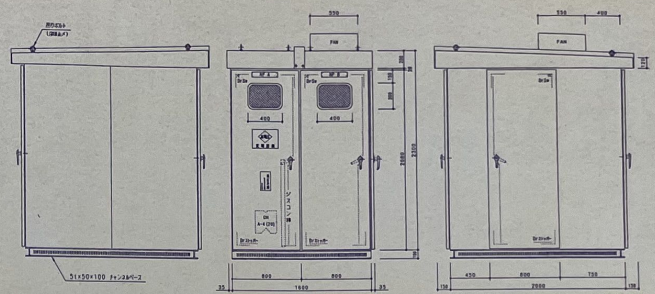

7-11棟2変圧式7L

担当部	図面番号	電-005	（仮称）「乃代常陸の里」整備工事
	縮尺	1/20	研修機受電設備 説明
	設計者	第84104号 鈴木真三	
	H 7年10月 日		三菱地所株式会社一級建築士事務所

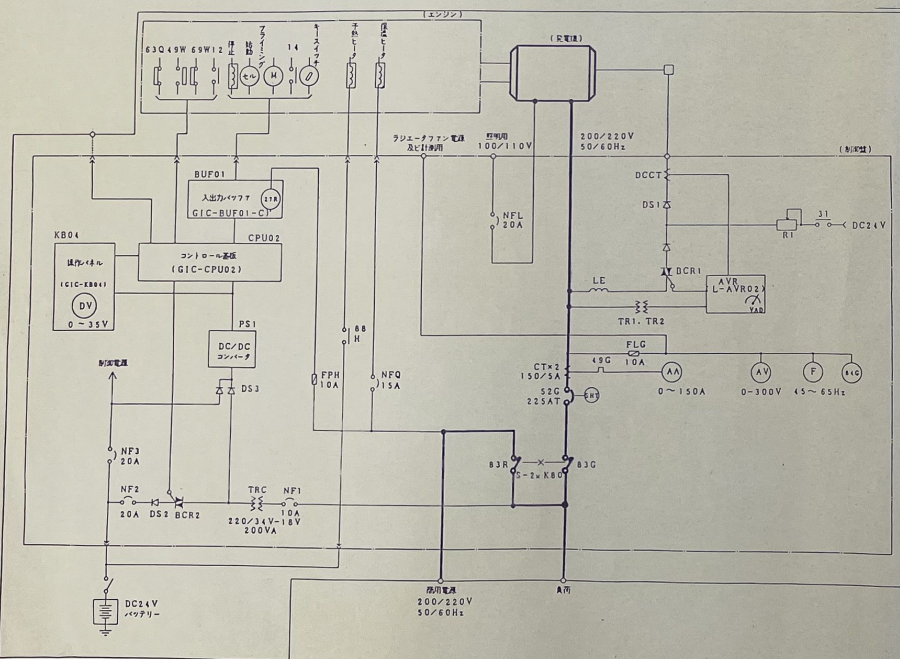


交流発電機

1. 名 称：三相交流电源电压
2. 形 号：内网模拟三相电源
3. 形 式：自调速变压型
4. 级 数：2级
5. 接 触：Y联结
6. 绕 组：自励式
7. 励磁方式：静止自励式（自动电压调整器付）
8. 电压调整率：额定电压调整率±1.5%（空载率以丁）
9. 规 格：JEC-114, JEM-1354
10. 容 量： $4 \times 2 \text{ kVA}$
11. 定 格 电 压：220 V
12. 回 转 速 度： 3.6 rev/rpm
13. 周 波 数： 60 Hz
14. 力 率： 80%
15. 相 数：3相
16. 励磁容量：1.5 kW

ラジエータ冷却方式：

水ポンプ	-	遠心渦巻形
冷却水量	-	約 10.5 l
冷却風量	-	約 110 m ³ /min

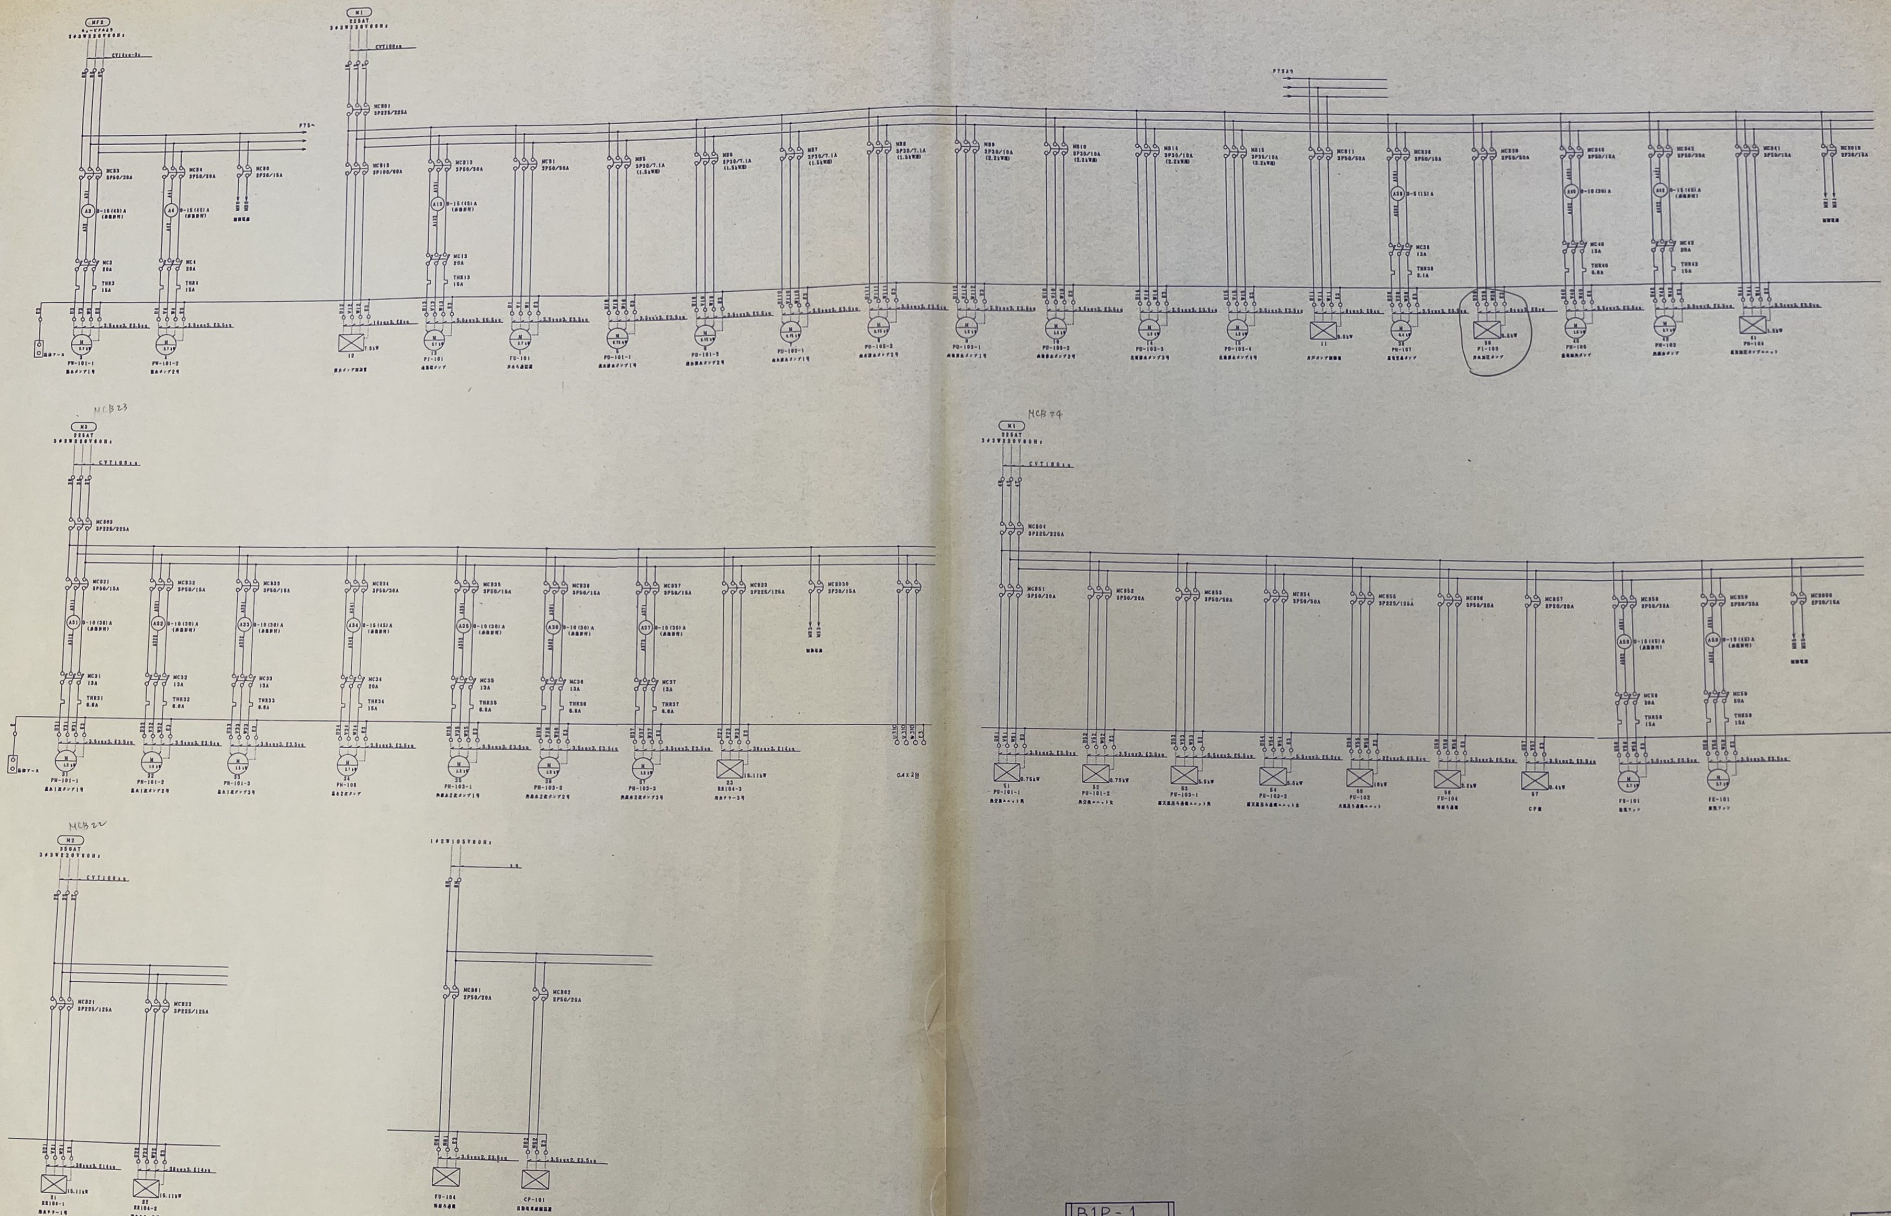

BIP-1

担当部

図面番号
⑧ - 103









(仮称)「万代地区の里」整備工事

縮尺

研修機動力部図表(1) BIP-1
設計者 第84104号 鈴木真二

H 7年10月 日

三菱地所株式会社一級建築士事務所

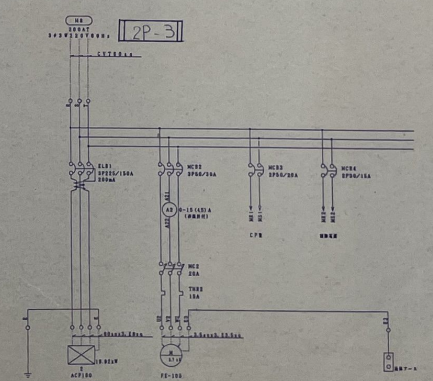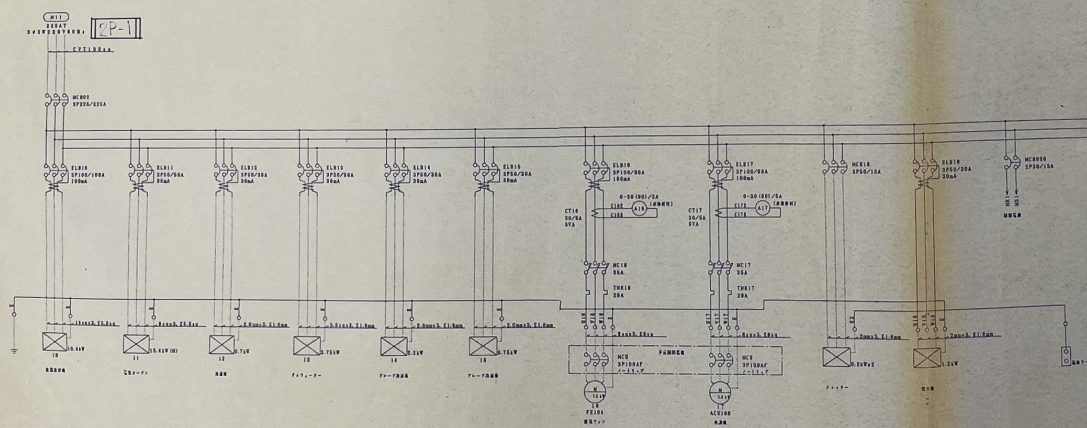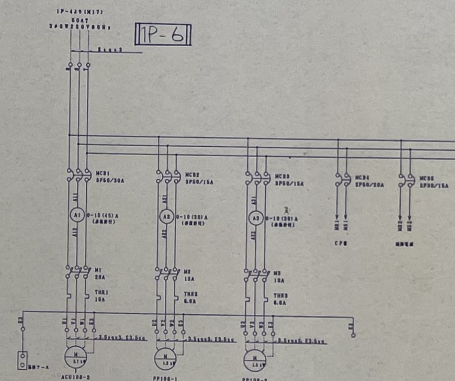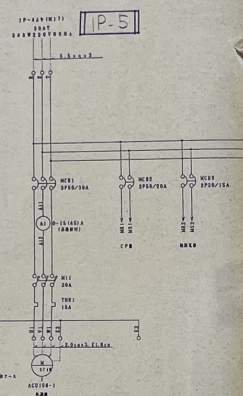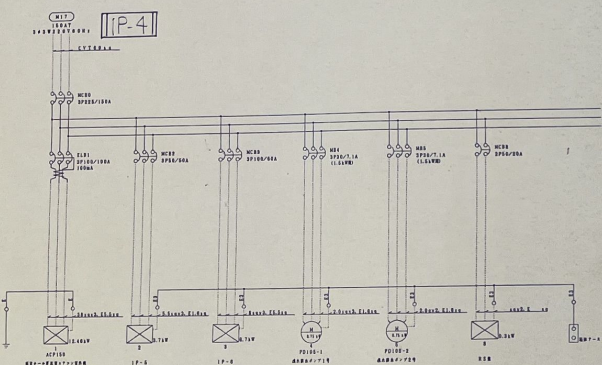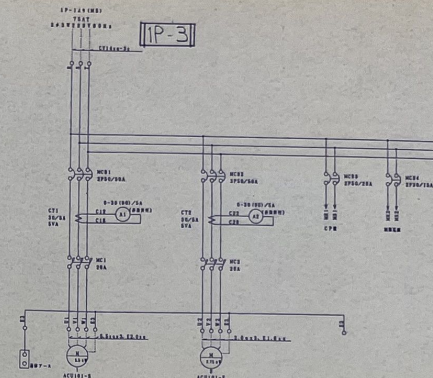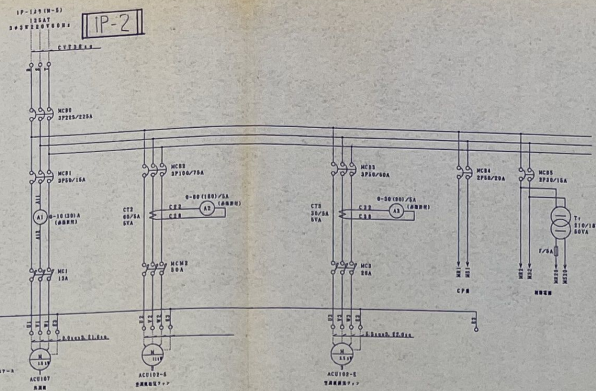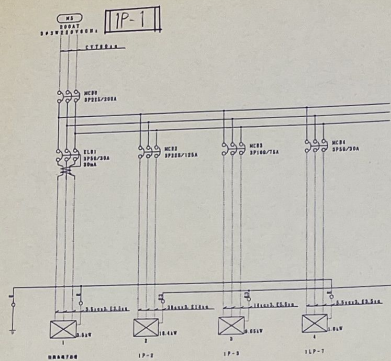

竣工図

担当部

図面番号
①-104






(依頼)「万代常陸の里」整備工事

設計者 一級建築士 鈴木真二

縮尺 1/100

H 7年10月 日

三菱地所株式会社一級建築士事務所

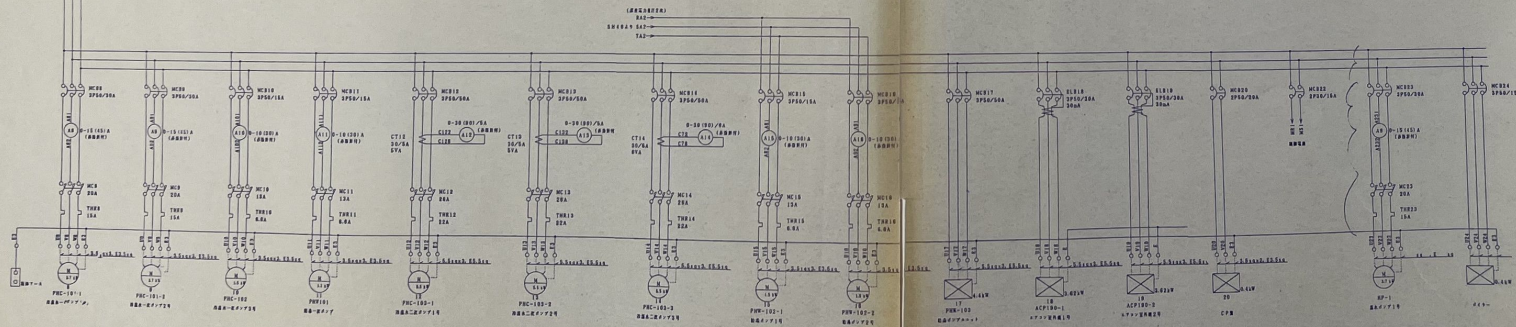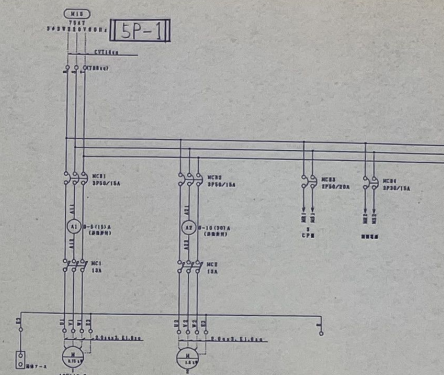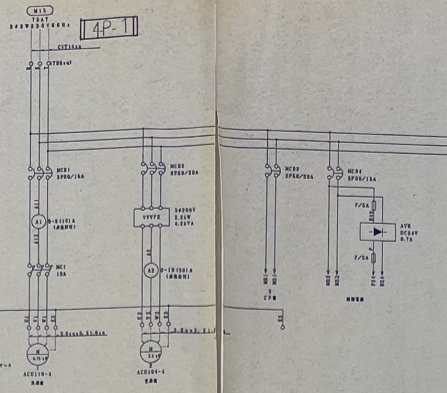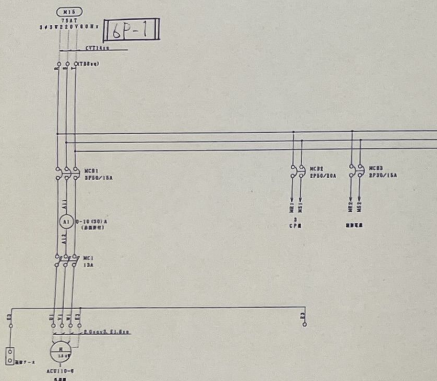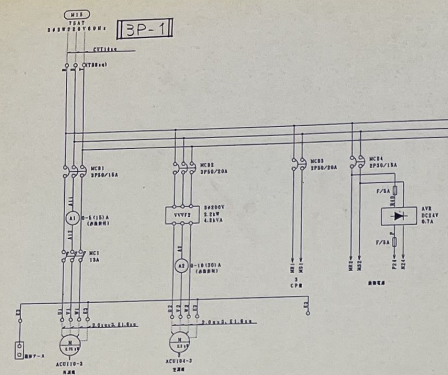

図面番号	（原称）「万代電機」整備工事
縮尺	研究機動力部図表（3）
設計者	一級建築士 鈴木真二
日	第84104号
三菱地所株式会社一級建築士事務所	

