


PFOS 及び PFOA 地下水調査（追加分） 結果

1. 採水日 令和8年2月13日（金）
2. 調査地点 地点A（3箇所）、地点B（1箇所）

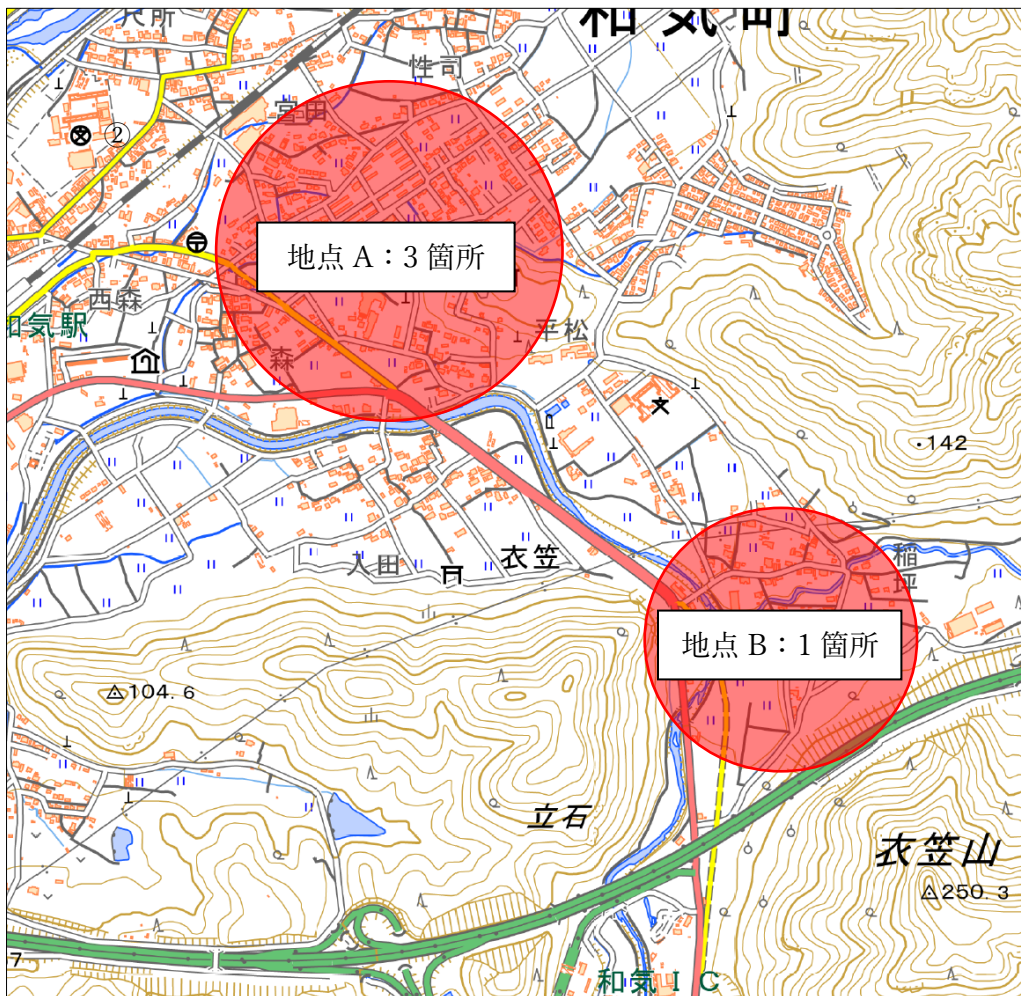

※採水地点の詳細な場所については、個人のご協力による調査のため、公表は差し控えます。

3. 調査結果

PFOS 及び PFOA の分析結果について、いずれの地点においても国が示す、公共用水域及び地下水における「人の健康保護に関する環境基準」に位置付けられている指針値を下回っていた。

採水日	令和8年2月13日				指針値
地点	A-①	A-②	A-③	B	
項目					
PFOS (ng/L)	8	7	1 未満	4	—
PFOA (ng/L)	28	25	1	16	—
PFOS 及び PFOA (ng/L)	36	32	2 未満	20	50 以下