


## 令和7年度 PFOS 及び PFOA 地下水調査結果

### 1. 調査地点

地点①：衣笠地内 地点②：日室地内 地点③：福富地内 地点④：衣笠地内

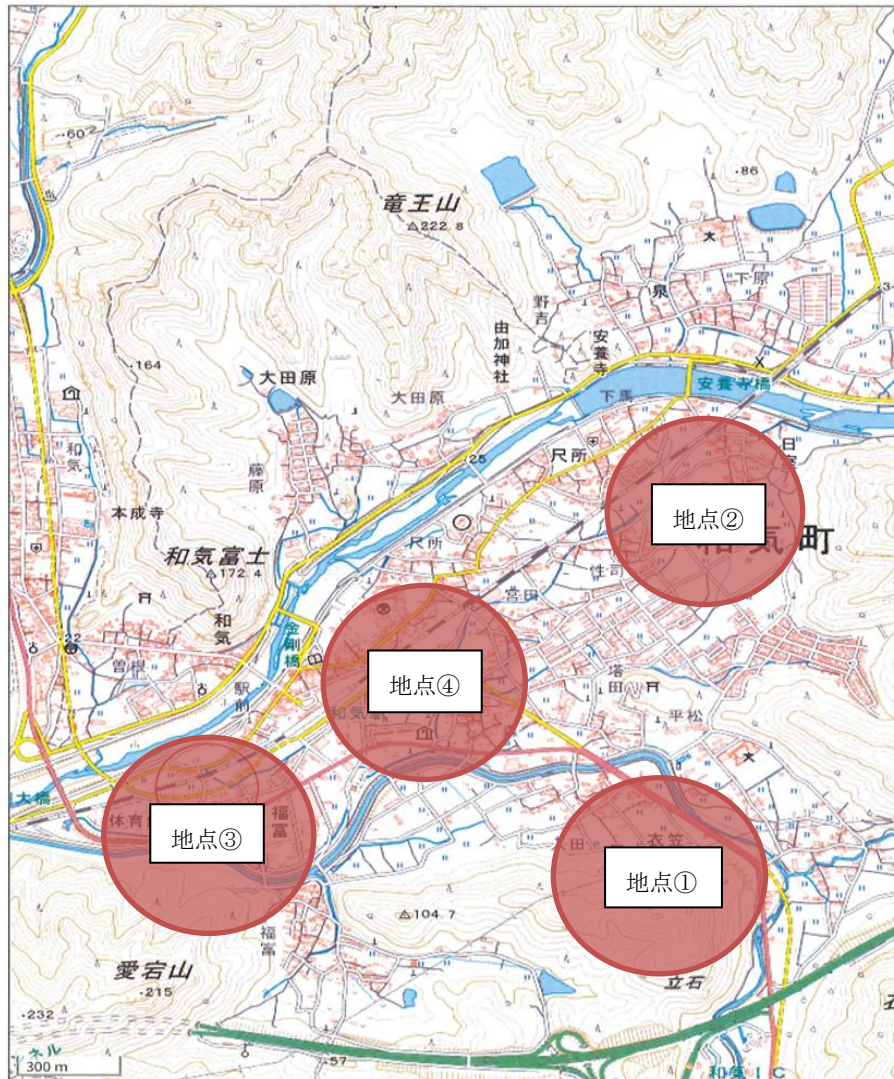

※採水地点の詳細な場所については、個人のご協力による調査のため、公表は差し控えます。

### 2. 調査結果

令和7年11月18日に実施したPFOS及びPFOAの分析結果について、いずれの地点においても国が示す、公共用水域及び地下水における「人の健康保護に関する環境基準」に位置付けられている暫定指針値を下回っていた。

採水日	令和7年5月21日				令和7年11月18日				暫定指針値
	地点①	地点②	地点③	地点④	地点①	地点②	地点③	地点④	
PFOS(ng/L)	1未満	1未満	1	5	—	1未満	1	5	—
PFOA(ng/L)	2	3	1 2	1 2	—	2	1 2	1 2	—
PFOS及びPFOA (ng/L)	2	3	1 3	1 7	—	2	1 3	1 7	50以下