


令和 8 年度 PFOS 及び PFOA 地下水調査結果

1. 調査地点

地点①：大中山地内 地点②：日室地内 地点③：福富地内 地点④：衣笠地内

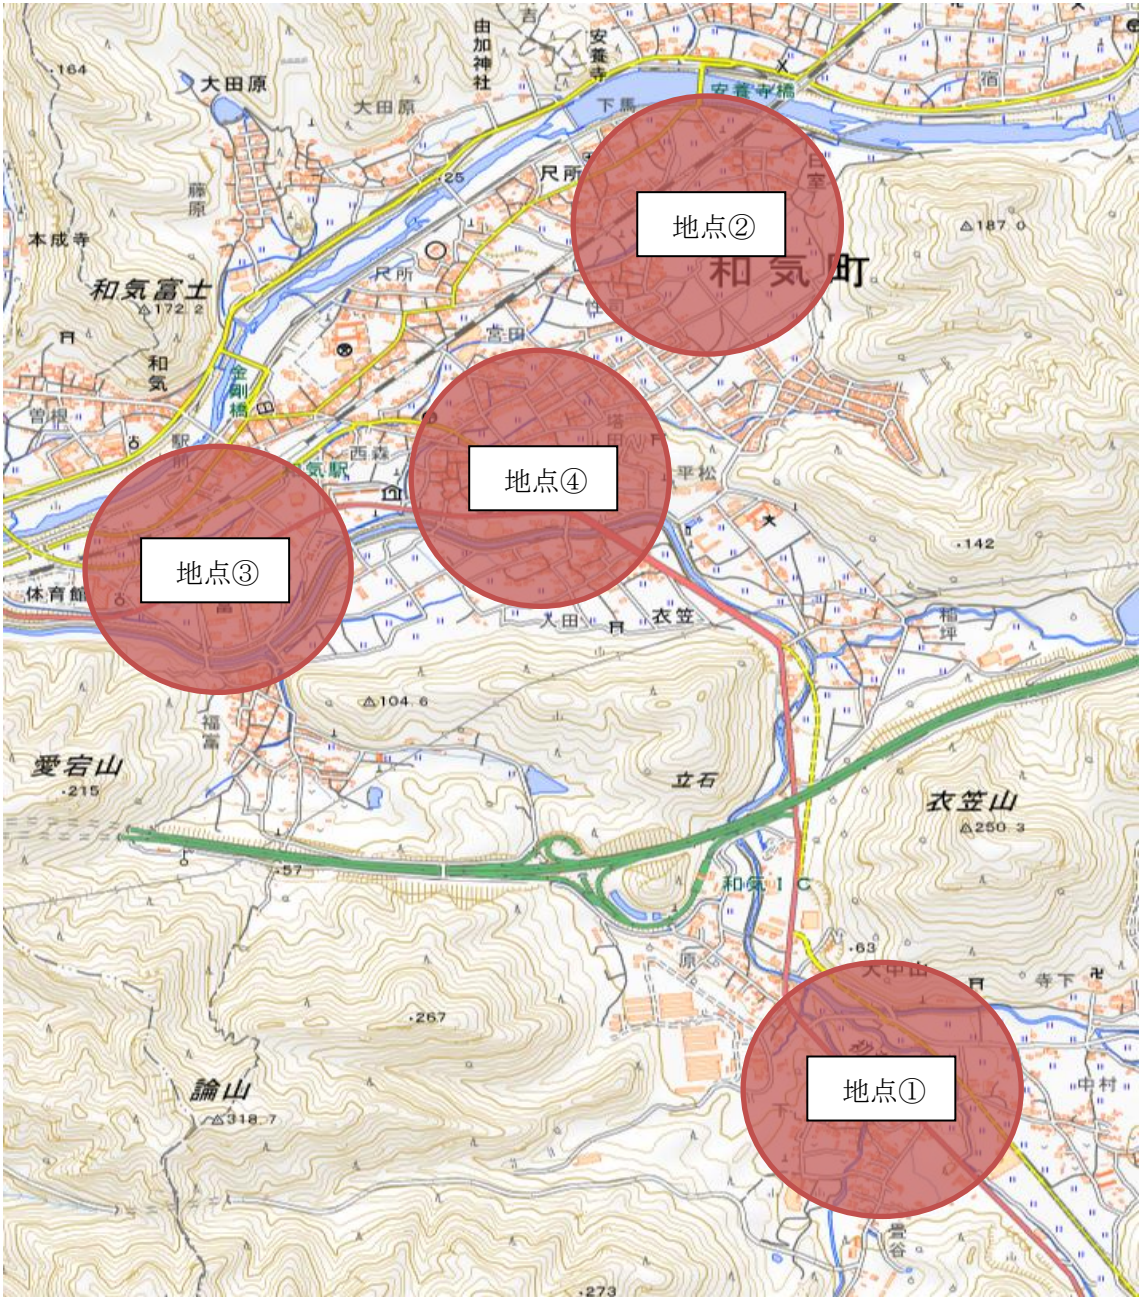

※採水地点の詳細な場所については、個人のご協力による調査のため、公表は差し控えます。

2. 調査結果

令和 8 年 5 月 26 日に実施した PFOS 及び PFOA の分析結果について、いずれの地点においても国が示す、公共用水域及び地下水における「人の健康保護に関する環境基準」に位置付けられている指針値を下回っていた。

採水日	令和 8 年 5 月 2 6 日				指針値
	地点①	地点②	地点③	地点④	
項目					
PFOS(ng/L)	2 未満	2 未満	2 未満	4	—
PFOA(ng/L)	2 未満	1 0	1 2	1 3	—
PFOS 及び PFOA (ng/L)	5 未満	1 0	1 2	1 7	50 以下