

※令和 6 年 11 月 21 日分調査結果追加


令和 6 年度 PFOS 及び PFOA 地下水調査結果

1. 調査地点

地点①：衣笠地内

地点②：日室地内

地点③：福富地内

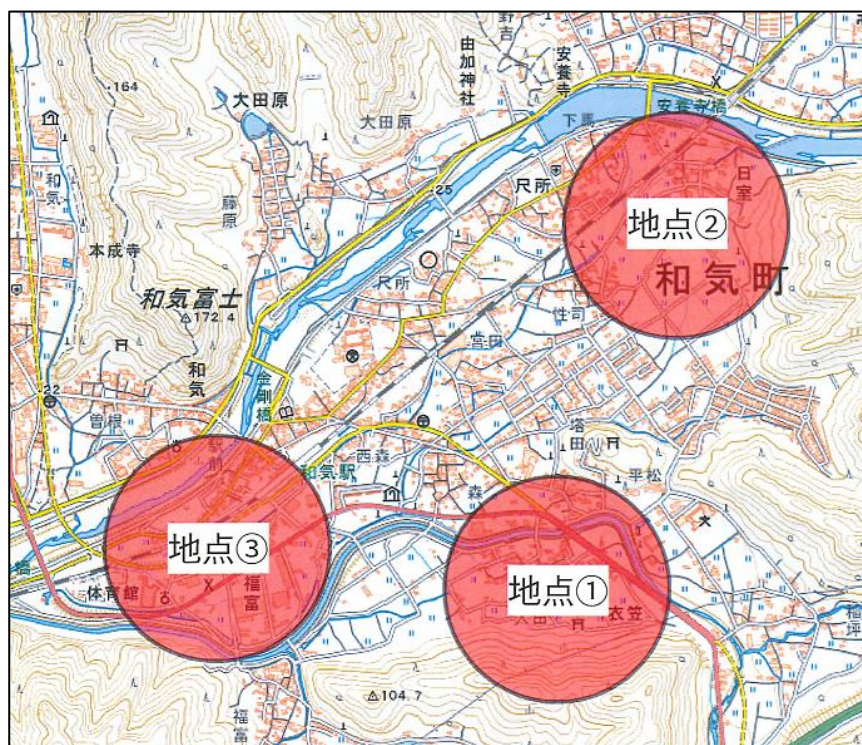

※採水地点の詳細な場所については、個人のご協力による調査のため、公表は差し控えます。

2. 調査結果

令和 6 年 5 月 22 日、令和 6 年 11 月 21 日に実施した PFOS 及び PFOA の分析結果について、いずれの地点においても国が示す、公共用水域及び地下水における「人の健康保護に関する環境基準」に位置付けられている暫定指針値を下回っていた。

採水日	令和 6 年 5 月 22 日			令和 6 年 11 月 21 日			暫定指針値
	地点①	地点②	地点③	地点①	地点②	地点③	
PFOS(ng/L)	1 未満	1 未満	1	1	1 未満	2	—
PFOA(ng/L)	1 未満	4	10	2	5	16	—
PFOS 及び PFOA (ng/L)	2 未満	4	11	3	5	18	50 以下